

経営比較分析表（令和5年度決算）

和歌山県 岩出市








業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A4	非設置
資金不足比率 (%)	自己資本構成比率 (%)	普及率 (%)	1か月20m ³ 当たり家産料金 (円)	
-	98.35	99.80	2,420	

人口 (人)	面積 (km ²)	人口密度 (人/km ²)
54,059	38.51	1,403.77
現在給水人口 (人)	給水区域面積 (km ²)	給水人口密度 (人/km ²)
53,786	25.00	2,151.44




グラフ凡例

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

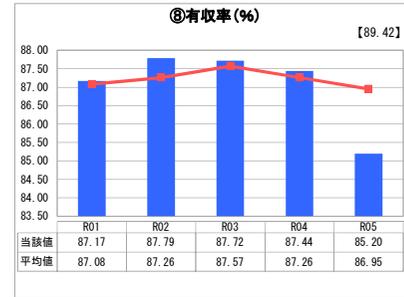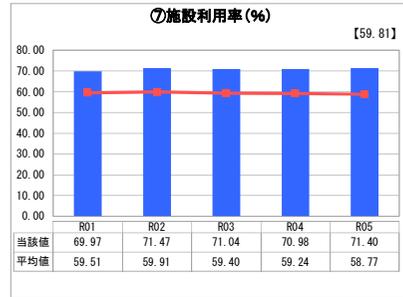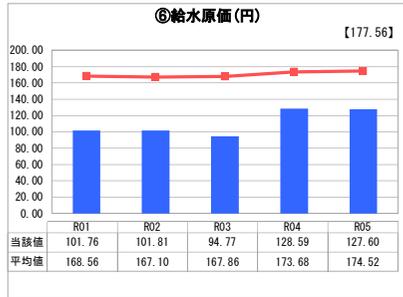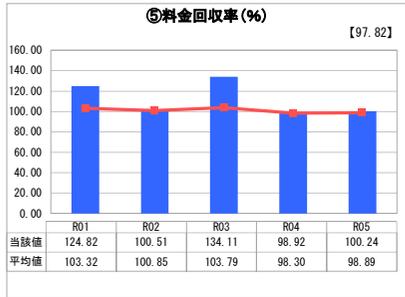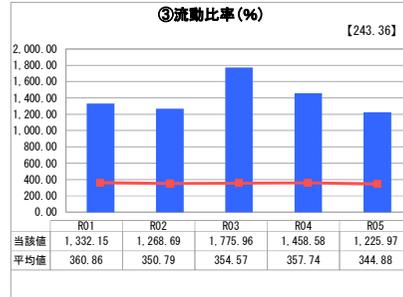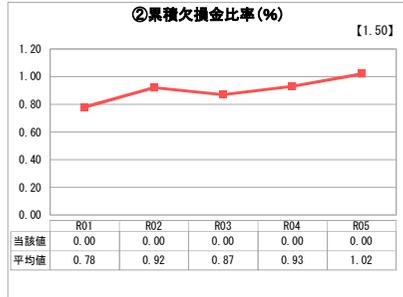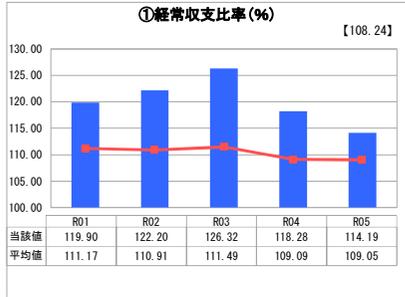

2. 老朽化の状況

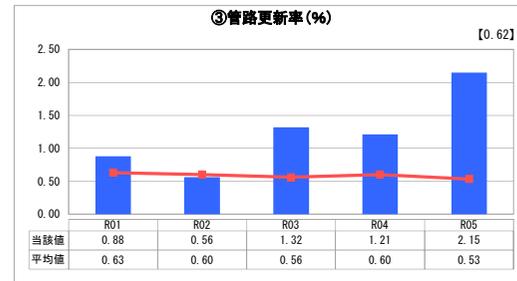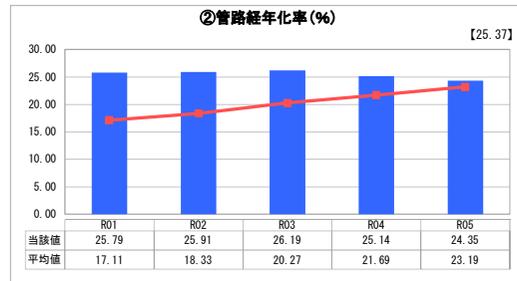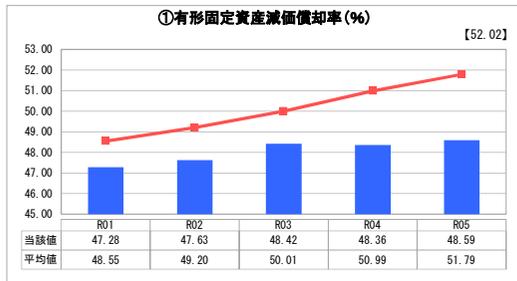

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率について
経常収支比率は、100%以上であり、健全な経営を行っている。

②流動比率について
流動比率が前年度と比べて減少しているのは、現金預金の減少による流動資産の減少が主な要因である。

③流動比率について
流動比率が前年度と比べて減少しているのは、現金預金の減少による流動資産の減少が主な要因である。

④企業債残高対給水収益比率について
企業債残高対給水収益比率は、新たに企業債の借入を行っていないため、年々減少している。

⑤料金回収率・⑥給水原価について
物価高騰対応として実施した水道基本料金4か月免除に係る費用が発生したことで給水原価が上昇し、料金回収率が100.24%となった。基本料金免除相当額は一般会計からの繰入金で補っている。この影響を除いた場合の給水原価は109.65円で、料金回収率は116.65%となり100%以上を維持している。

⑦施設利用率について
施設利用率は適切な施設規模であり、類似団体平均値を上回っている。

⑧有収率について
有収率が前年度に比べて減少しているのは、漏水の増加が主な要因である。漏水調査を行い早急に修繕をし、有収率向上に努めている。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率について
有形固定資産減価償却率は、増加傾向にあるが、類似団体平均値を下回っている。

②管路経年化率について
管路経年化率は、横ばいであり類似団体平均値を上回っている。

③管路更新率について
管路更新率は前年度に比べ増加しており、類似団体平均値を上回っている。これは更新工事の繰越や債務負担行為により、当該年度に更新した管路延長が増加したためである。

全体総括

人口減少や節水機器の普及などによる使用量の減少とこれに伴う給水収益の減少、老朽化が進行する施設や管路の更新、耐震化などの課題に直面しています。

これらに対処していくには、多大な事業費と期間を要することから、アセットマネジメント計画を基に施設の延命化、投資の平準化を図るとともに、収納率の向上により自主財源を確保し、健全な経営に努めます。