



事 務 連 絡  
平成 2 1 年 9 月 3 日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

「医療用医薬品の品質再評価に伴う溶出曲線測定例について」に係る  
訂正について

標記につきまして、別添写しのとおり、日本製薬団体連合会あて連絡しましたので、その写しを送付いたします。



事務連絡

平成21年9月3日

日本製薬団体連合会 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

「医療用医薬品の品質再評価に伴う溶出曲線測定例について」に係る  
訂正について

平成21年7月9日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡「医療用医薬品の品質再評価に伴う溶出曲線測定例について」の溶出曲線測定例のうち下記について訂正致しますので、別紙により該当するグラフの差し替えをお願いいたします。

記


- アクタリット錠 100mgのグラフ
- メシル酸ペルゴリド錠 (ペルゴリドメシル酸塩錠) 50 $\mu$ gのグラフ

以上

溶出曲線測定例

アクタリット錠  
100mg

- |                            |              |             |
|----------------------------|--------------|-------------|
| 1. 有効成分名：アクタリット            | 2. 剤形：錠剤     | 3. 含量：100mg |
| 4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 | 5. 回転数：50rpm |             |
| 6. 界面活性剤：使用せず              |              |             |

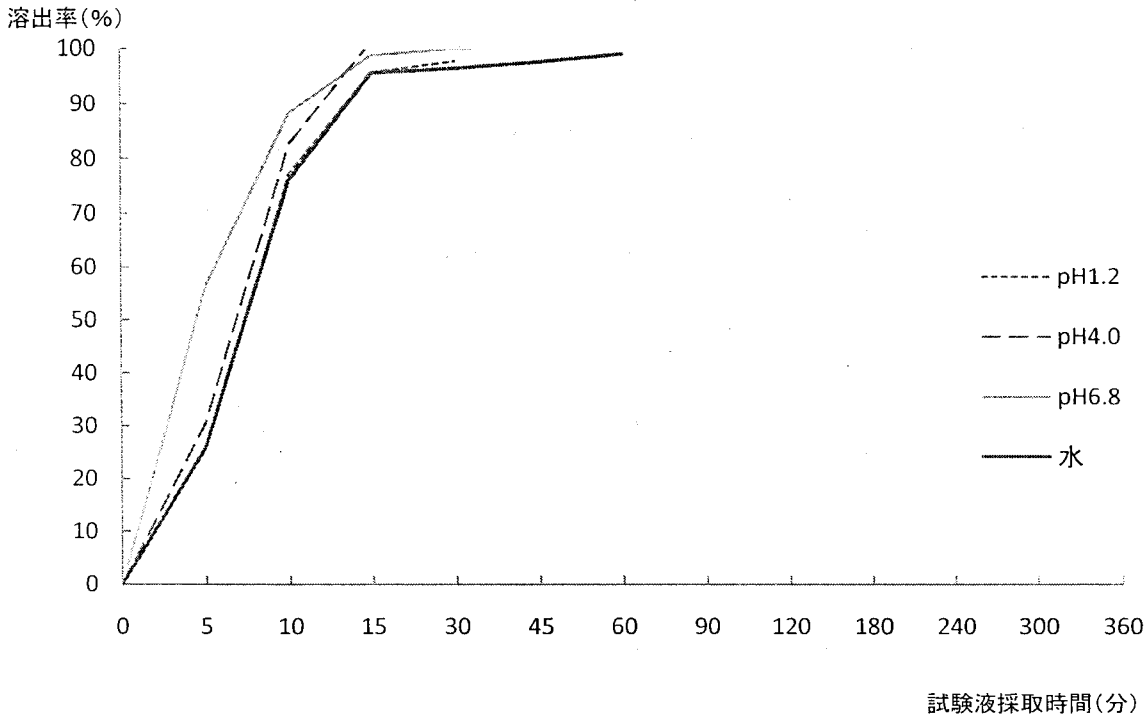

ペルゴリドメシル酸塩錠  
50 μg

- |                                    |              |             |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| 1. 有効成分名：メシル酸ペルゴリド<br>(ペルゴリドメシル酸塩) | 2. 剤形：錠剤     | 3. 含量：50 μg |
| 4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水         | 5. 回転数：50rpm |             |
| 6. 界面活性剤：使用せず                      |              |             |

